



- ID1: Interruuteur Différentiel 40A Type F 30mA
- Q1: Disjoncteur Ph/N 20A protection onduleur 1
- Q2: Disjoncteur Ph/N 20A protection onduleur 2
- Q3: Disjoncteur Ph/N 2A Alimentation envoyée
- Q4: Disjoncteur Ph/N 20A protection parafoudre
- PF1: Parafoudre Type 2 AC

Informations Consuel.

Côté AC - Parafoudre DIGITAL SPD-AC /  
VigiFoudre 08102  
Tension Un: 230VAC  
Parafoudre Type 2.  
Capacité d'écoulement In: 20 KAMP  
Déconnexion: Externe In: 20A.



DESCRIPTION	DATE
COFFRET PV AC MONOPHASE 9KW, 2 PROTECTIONS ONDULEURS 20A + PARAFOU DRE + DIFFERENTIEL 30mA TYPE F	2025
REFERENCE	IND
119622B+	1

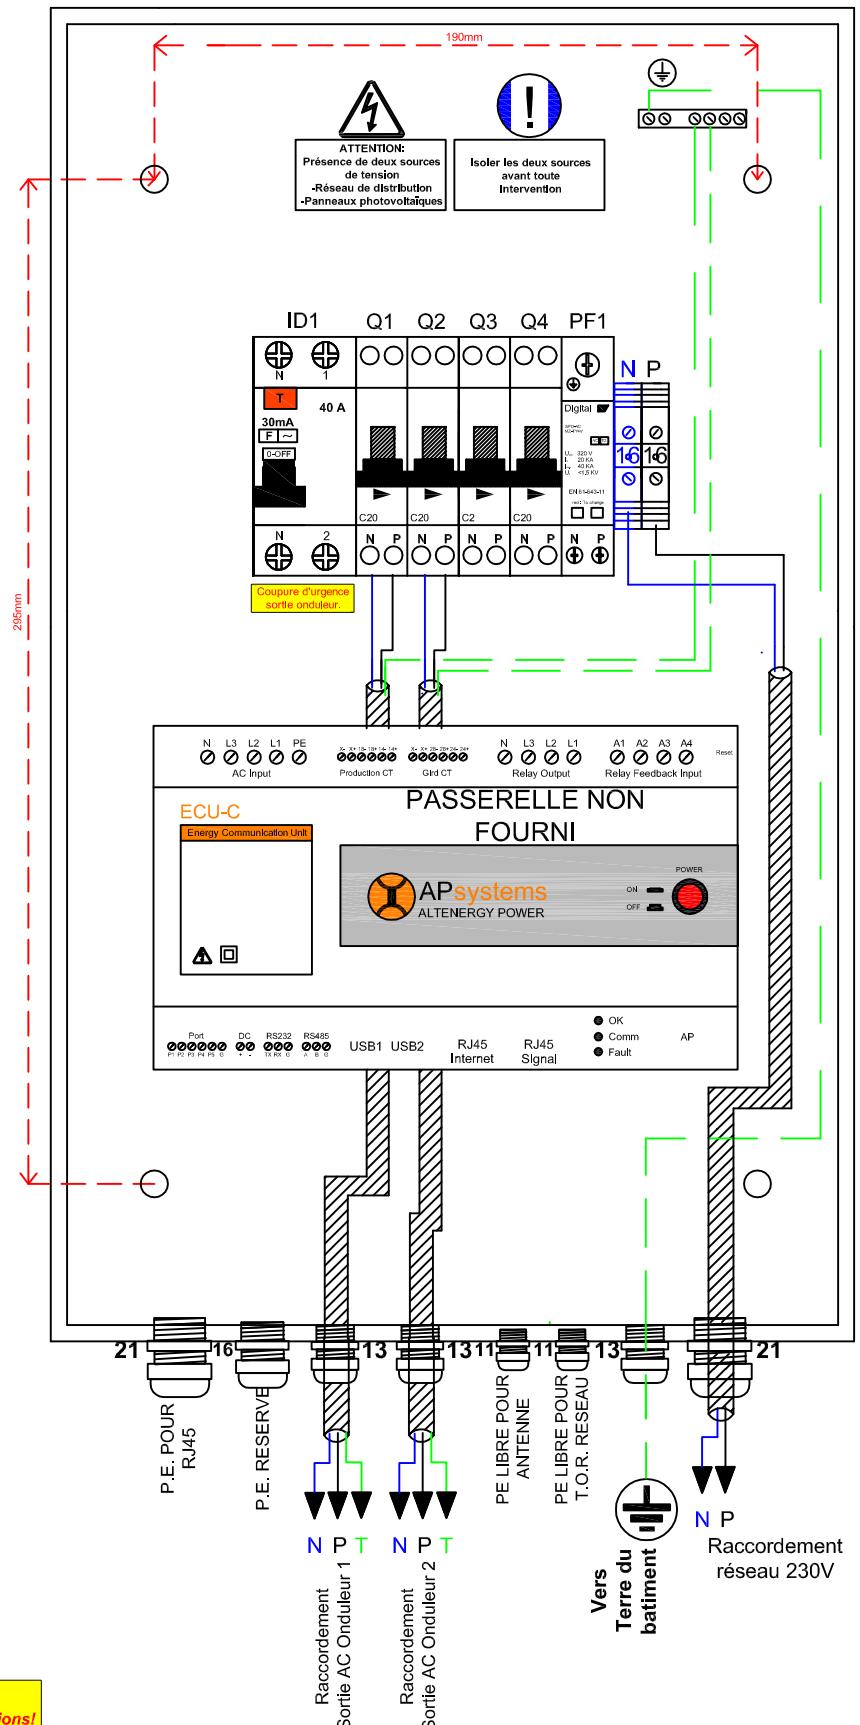

Les personnes chargées de l'installation du produit et de la mise en service doivent avoir la qualification requise pour ce genre de travail : électricien agréé / certifié, ou technicien qualifié en maintenance. Prière de respecter les normes de préventions des accidents en vigueur.  
Passer les câbles des matériels à venir raccorder sur le coffret électrique par les passes-fil ou les passerelles montés sur le coffret.  
Il est nécessaire de raccorder le coffret électrique suivant le schéma fourni avec cette notice.  
Ne pas raccorder plus de produits que normalement prévu sur le coffret. Le fait de raccorder plusieurs câbles de sections différentes sur une même borne peut entraîner un risque d'incendie.  
Avant toute opération, il faut sectionner et consigner l'alimentation électrique du produit.